


## Wasserzähler-Anlage nach DIN 1988, DIN EN 806, DIN EN 1717 (TRWI)

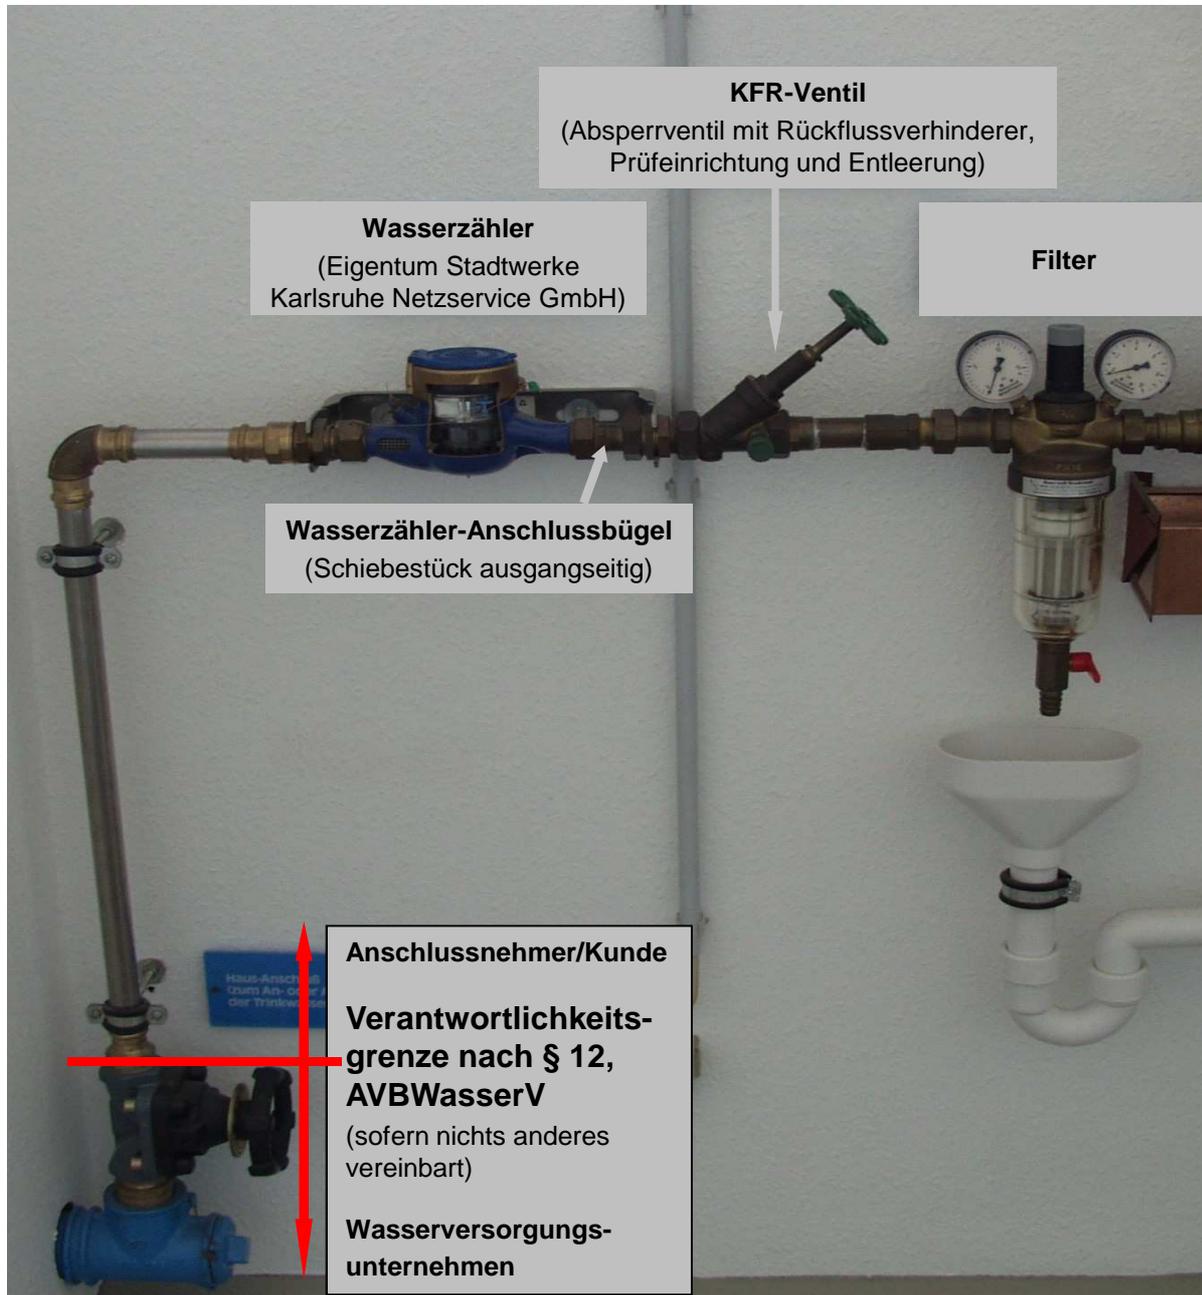

Wenn die Wasserzähler-Anlage in einem anderen Raum wie das Haupt-Absperrventil (HAE) ist oder die beim Wasserzählerwechsel austretende Wassermenge größer als 10 l ist, muss direkt vor dem Wasserzähler ein zusätzliches Absperrventil eingebaut werden.

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH  
N-ZM, Auftragsmanagement Gas/Wasser/Wärme/Strom  
Daxlander Straße 72, 76127 Karlsruhe  
Telefon: 0721/ 599- 36 33 Telefax: 0721/ 599- 36 39  
E-Mail: [installateur@netzservice-swka.de](mailto:installateur@netzservice-swka.de)